

EN	Description	LT	Apašymas				
Electronic speed controllers VRE-T..			Elektroniniai greičio reguliatoriai VRE-T..				
Electronic speed controllers VRE-T.. are based on the principle of phase angle control. They are applicable for speed adjustment of single phase voltage controllable AC motors. Minimum speed can be adjusted using potentiometer. There are two working modes: 1. 'Hard' start: The motor will always start (or restart) at max. speed for 8-10 seconds, after that the motor speed automatically follows the potentiometer position. 2. Normal start: the motor starts according to the potentiometer position.			Keisdami įtampą VRE-T.. elektroniniai reguliatoriai, keičia vienos fazės 230V variklių, ventiliatorių sukimosi greitį. Vieno reguliatoriaus pagalba galima valdyti keletą variklių su sąlyga, kad suminė reguliatorių srovė neviršytų reguliatoriaus srovės. Reguliatorius pasirenkamai gali pradėti darbą nuo maximalaus galingumo ir po 8-10 sec., mažinti iki reikiama -nustatyto potenciometru greičio arba pardėti darbą nuo galingumo nustatyto potenciometru.				
Technical data			Techniniai duomenys				
<ul style="list-style-type: none"> Control type: potentiometer Switch: On/Off with lamp Minimum speed: internally adjusted via trimmer potentiometer 	<ul style="list-style-type: none"> Regulation: Soft start min. to max Normal start max. to min Protection: fast current fuse 	<ul style="list-style-type: none"> Valdymas: potenciometras Jungimas: On/Off su indikatoriumi Minimalus greitis: viduje reguliuojamas 	<ul style="list-style-type: none"> Greičio reguliavimas: „Soft start“ nuo min. iki maks. „Hard start“ nuo maks. iki min. Saugumas: greito veikimo saugiklis 				
Type	Voltage (V)	Current (A)	Weight (kg)	Tipas	Įtampa [V]	Srovė [A]	Svoris [kg]
VRE-T4.0	230	4.0	0.705	VRE-T4.0	230	4.0	0.705
VRE-T6.0	230	6.0	0.750	VRE-T6.0	230	6.0	0.750
VRE-T10.0	230	10.0	0.770	VRE-T10.0	230	10.0	0.770
Working modes Controllers have two working modes				Darbo režimai Regulatorius turi du darbo režimus.			
<ol style="list-style-type: none"> 'Hard' start: The motor will always start (or restart) at max. speed for 8-10 seconds, after that the motor speed automatically follows the potentiometer position. (Factory default) Normal start: the motor starts according to the potentiometer position. (Turn ON the switch under the cover) 				<ol style="list-style-type: none"> “Hard start” darbas pradedamas nuo maximalaus galingumo ir po 8-10 sec., mažėja iki reikiama -nustatyto potenciometru greičio. (Nustatytas gamykliskai) “Normal start” darbas pradedamas nuo galingumo nustatyto potenciometru. (Paspaudus mygtuką po dangtelio) 			
Installation and connection Controllers are designed to mount on wall with cable glands downward. Controllers can not be installed in explosive and aggressive substances atmosphere. Controllers can be used only for motor with changeable supply voltage.				Montavimas ir pajungimas Negalima regulatorių montuoti sprogimui pavojingoje, arba agresyvių medžiagų turinčioje, aplinkoje. Regulatoriai skirti tik varikliams kuriems galimas valdymas įtampos keitimui. Išjunkite maitinimo įtampą. Nuimkite viršutinių regulatoriaus dangtelį. Pritvirtinkite prieštinkinę regulatoriaus korpuso dėžutę. Regulatorių galima montuoti tik vertikaliai, taip kad kabelio išvadas būtų apačioje. Pajunkite regulatorių pagal pateiktą laidų diagramą ir gnybtų žymėjimą. Viską sujungę, patirkrinkite, ar visos jungtys buvo sujungtos tinkamai prie pajungimo gnybtų ir ar visos jungtys yra saugios. Ijunkite maitinimo įtampą. Ijunkite regulatorius, gamykliskai nustatytas minimalus greitis 110 V įtampa.			
Brake the mains voltage. Remove the cover of the controller. Mount the surface mounting case. The controller must be mounted vertically with the cable entry at the bottom. The controller should be wired in accordance with the supplied wiring diagram and markings on the terminals. Once all wiring to the controller has been completed, check if all connections have been made to the correct terminals and all connections are secure. Turn on mains voltage and controller. Start the controller. The minimum speed is factory preset at 110V. NOTE! All electrical connections should be carried out by qualified and authorized electrician in accordance with national and local regulations.				PASTABA! Visus elektrinius sujungimus gali atlikti tik kvalifikotas ir įgaliotas elektrikas, pagal galiojančius tarptautinius ir nacionalinius elektros saugos reikalavimus.			
Speed adjustment NOTE! Put the potentiometer at minimum. Trimmer /MIN/ is adjusted so that the motor does not stop due to variations of mains voltage and that it restarts smoothly after power failure.				Greičio reguliavimas Pastaba! Nustatykite potenciometrą ant minimumo. Trimeris / MIN / yra sureguliotas taip, kad variklis nesustotų veikti jei atsirastų tinklo įtampos pokyčių ir kad po elektros energijos tiekimo gedimo jis vėl pasileistų sklandžiai.			
Fuse changing Check and change fuse. Put the parts back in place. Use only recommended fuses /5*20mm, 6*30mm ceramic, quick acting F, with high breaking capacity H. Use of incorrect fuse will avoid warranty.				Saugiklio keitimas Nuimkite regulatoriaus rankenelę, nusukite veržlę ir nuimkite priekinę dalį. Pakeiskite saugiklį ir surinkite regulatorių atvirikštine tvarka. Naudokite tik greito veikimo 5x20 mm saugiklį su F charakteristiką. Netinkamo saugiklio naudojimas, panaikiną garantijos galiojimą.			
Service Please check if the right voltage is applied, all connections are correct. The motor to be controlled is functioning. The fuse in the controller is OK.				Aptarnavimas Išsitinkinkite ar paduodama reikalinga įtampa, ar regulatorius saugiklis veikiantis, ar veikia norimas reguliuoti ventiliatorius.			

Maintenance

The controller needs no specific maintenance. The housing may be cleaned using a moist cloth. In case of heavy filthiness, clean with non-aggressive cleaners. Pay attention that no fluids gets into controller. Reconnect mains only after the controller is completely dry.

All electrical connections should be carried out after supply voltage break by qualified and authorized electrician in accordance with national and the local regulations.

Priežiūra

Regulatorius nereikalauja jokios specios priežiūros. Jei yra poreikis galima reglatoriaus korpusą valyti drėgna šluoste. Būkite dėmesingi, saugokite reglatorių nuo bet kokio skysčio ar drėgmės patekimo į jo vidų. Patekus drėgmei, išjungti galima tik visiškai reglatoriu išdžiuvus.

Tik kvalifikuoti specialistai gali atlikti reglatoriaus aptarnavimo bei priežiūros darbus.

Warranty and Restrictions

The manufacturer warrants 2 years from delivery date against defect in manufacturing. Any modifications or alterations to the product annul the warranty!

Garantija




Gamintojas suteikia gaminiui 2 metų garantiją nuo pirkimo datos. Bet kokie gaminio pakeitimai panaikina gamintojo garantiją!



1. Power switch

2. Kick start switch/Led green light/
when K-start is ON LED green will
work for 8-10sec.




3. Fan LED indicator light

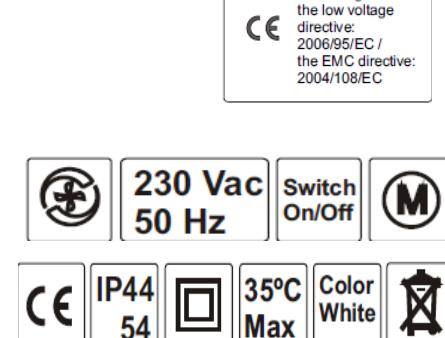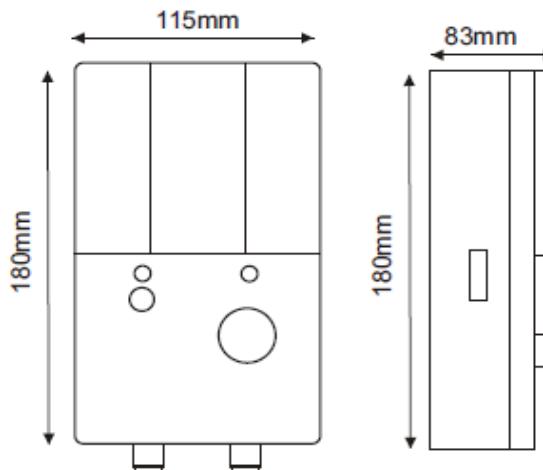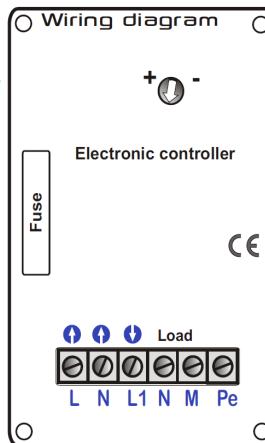

1. Ijungimas

2. K-start
jungiklis/LED žalias
šviesa/kai įjungtas
K-start režimas žalias
LED šviečia 8-10sek.

3. Ventiliatoriaus
veikimo LED
indikacija

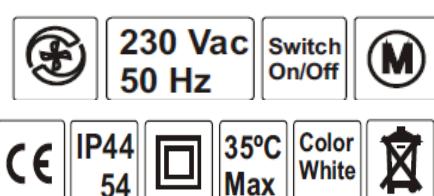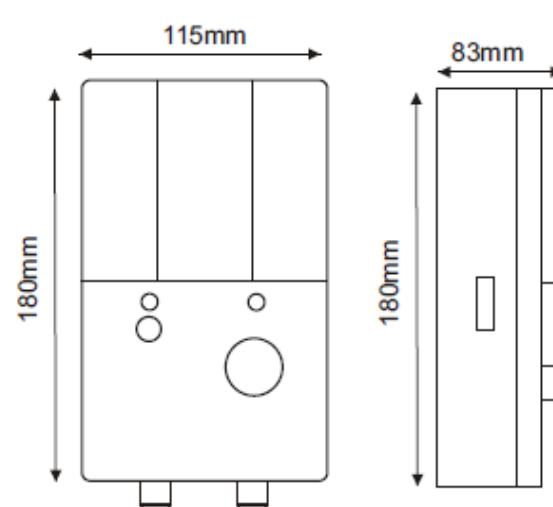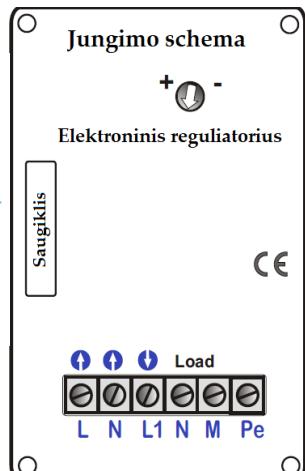

According to the low voltage directive: 2006/95/EC / the EMC directive: 2004/108/EC

DTP
Baltic

UAB „DTP Baltic“

Serbentų g. 115,
Šiauliai LT-78152 LIETUVA